


Código 0017 - The string 'baixo' is not a valid Decimal value.

Código: 0017

Descrição: A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD. The 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtExpRisco/v_S_01_00_00:intConc' element is invalid - The value 'baixo' is invalid according to its datatype 'Decimal' - The string 'baixo' is not a valid Decimal value.

Ação Sugerida: Conferência da informação inserida do campo Intensidade da Exposição do Agente Nocivo.

Solução: No Sistema PPP, acesse o Menu **Movimentação > Exposição a Riscos Ambientais > Manutenção > Filtre pelo funcionário > Sub Aba: Agente Nocivo** > Verifique o código do Agente Nocivo.

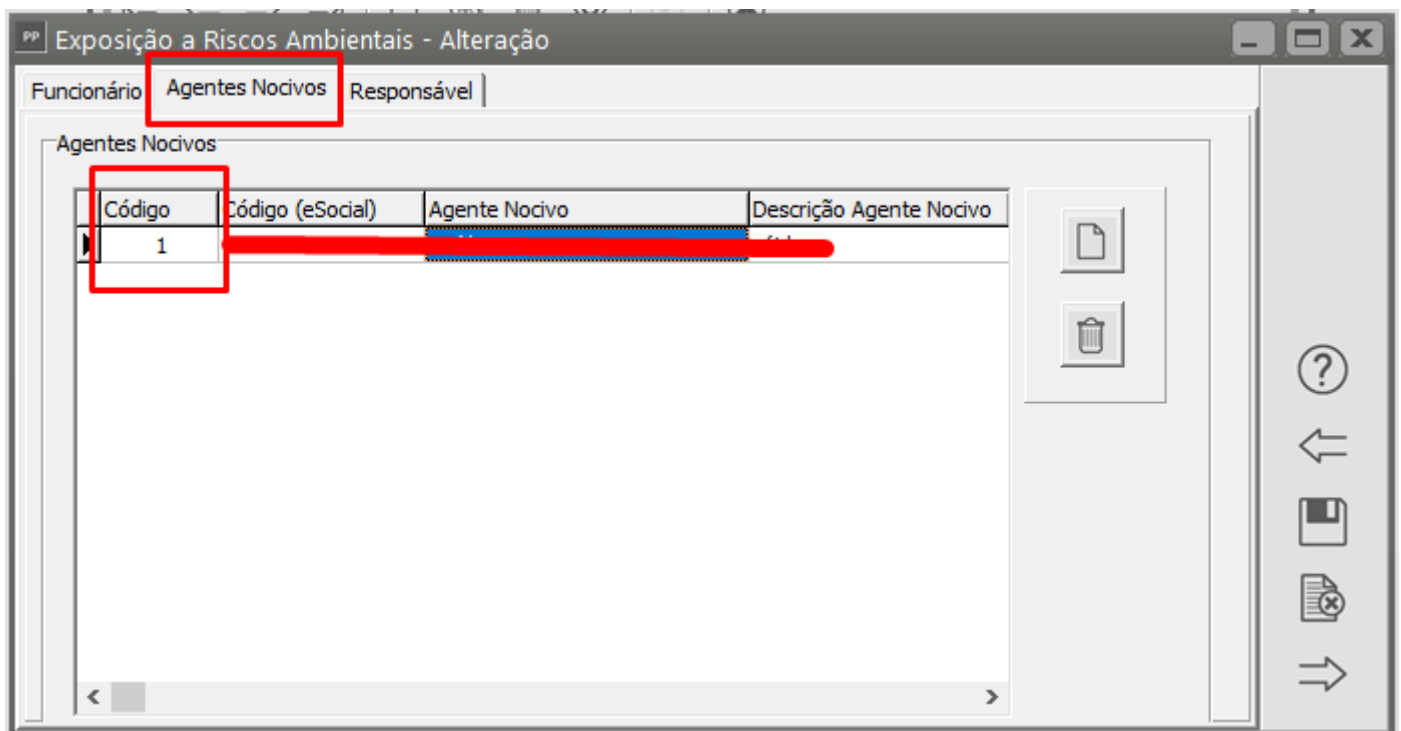

Agora acesse: **Manutenção > Tabelas > Agentes Nocivos > Manutenção** > Filtre pelo código do agente nocivo que foi verificado no passo a cima > no campo "Intensidade da Exposição", preencher apenas com números e vírgula > salvar.

The screenshot shows a software window titled "Agentes Nocivos - Inclusão". At the top, there is a tab labeled "Detalhes Agente Nocivo" which is highlighted with a red rectangle. Below the tab, there are several input fields and a section for "Agentes Nocivos". The "Código" field contains the number "2". The "Código (eSocial)" field contains a blue cursor and a dot. The "Critério de Avaliação" section has two radio buttons: "Quantitativo" (selected) and "Qualitativo". Below this is a "Descrição de Agente Nocivo" text area. The "Intensidade da Exposição" field is highlighted with a red rectangle. The "Limite de Tolerância" field contains the number "0". The "Tipo" field is a dropdown menu. Below these are "Unidade de Medida" and "Técnica utilizada para medição" text areas. At the bottom right of the window, there are icons for help, save, and delete.

Feito isso, acesse novamente o Gerenciador e Transmissão do eSocial e reenvie a carga com erro.

Revision #2

Created 22 February 2022 10:20:55 by SuporteN

Updated 22 February 2022 11:33:49 by SuporteN